


Anlage 4
zu den TAB-Wärme der GETEC WÄRME & EFFIZIENZ AG
für das Versorgungsgebiet Arnum:
- Anforderungen an den Hausanschlussraum -

Frischwasseranschluss



Leistung Hausübergabestation	bis 15 kW	bis 50 kW	bis 100 kW	bis 200 kW	> 200 kW
t (Tiefe Ha-Station)	1,20 m	1,20 m	1,80 m	1,80 m	auf Anfrage
b (Breite Ha-Station)	2,20 m	2,20 m	3,00 m	3,00 m	
T (Tiefe Gesamt)	1,95 m	1,95 m	2,55 m	2,55 m	
B (Breite Gesamt)	3,20 m	3,20 m	4,00 m	4,00 m	
a = (B-b)/2	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	

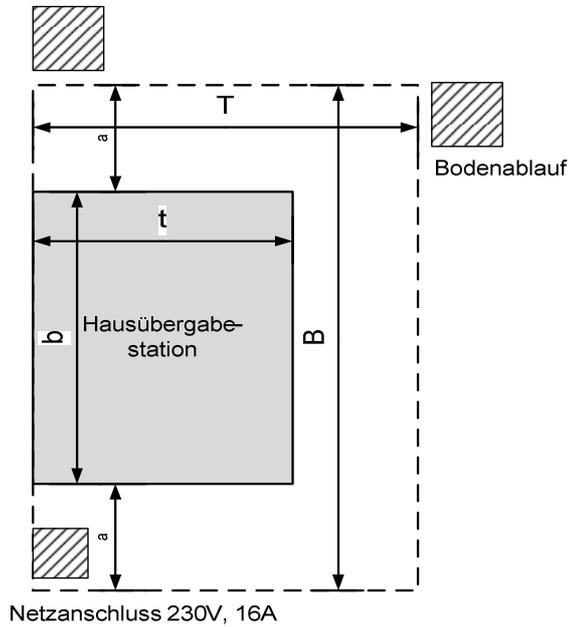

Freihaltebereich